




ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ

146 Группа заполнения

ИНСТРУКЦИИ

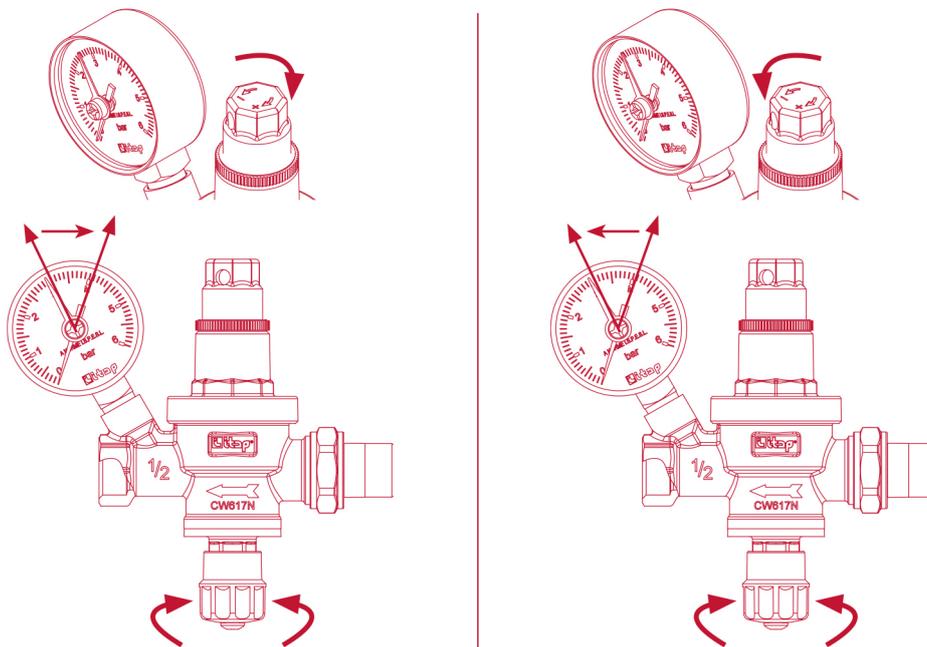

Pre-set = 1,5 bar